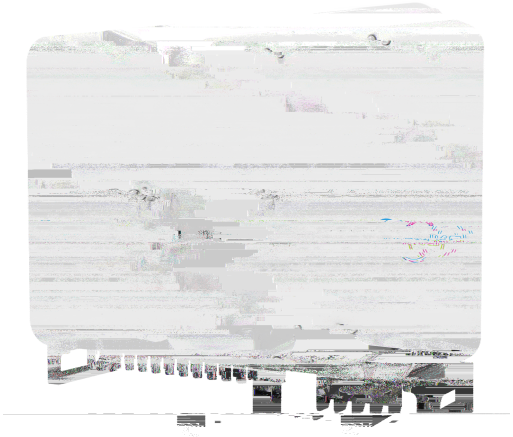

V1.2
--
--
--

KE-GT(50-60)KTL4

1

1.1

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

1.2

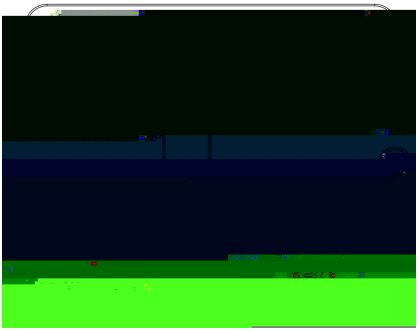

1.3

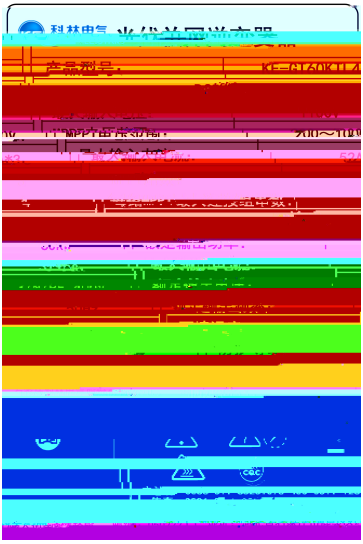

1.4

2

2.1

2.2

☞

☞

☞

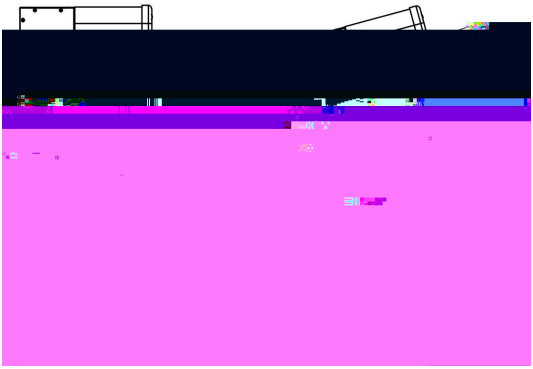

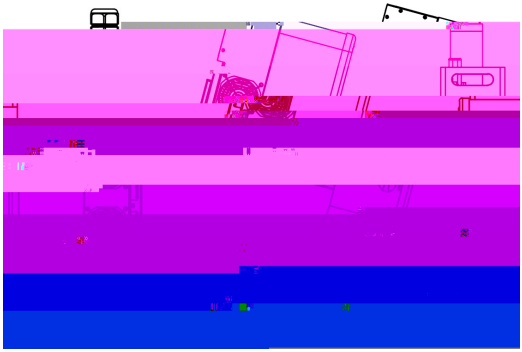

☞

☞

☞

☞

☞

☞

2.4

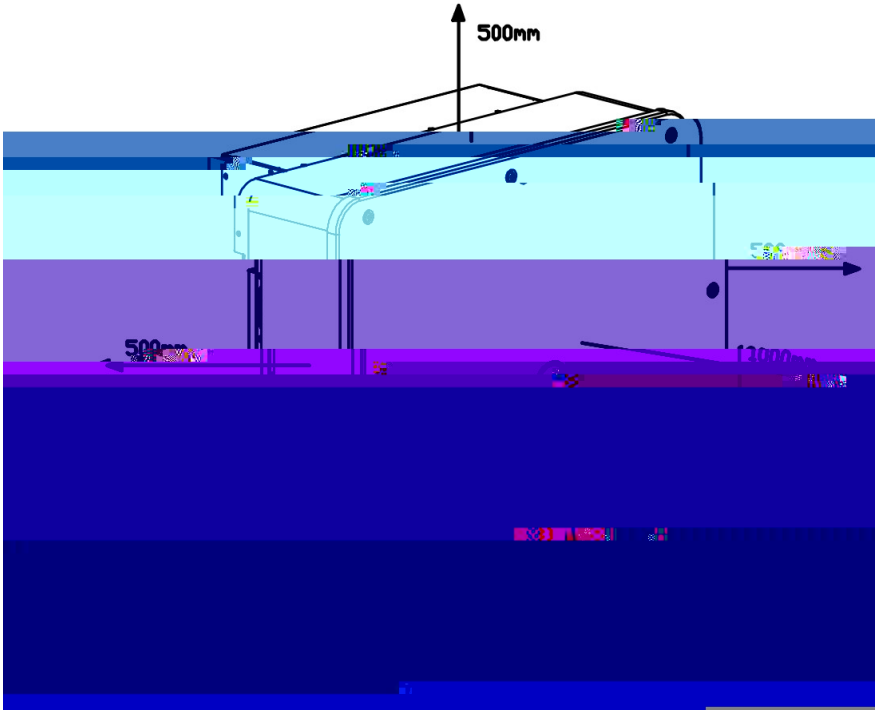

☞

☞

☞

2.5

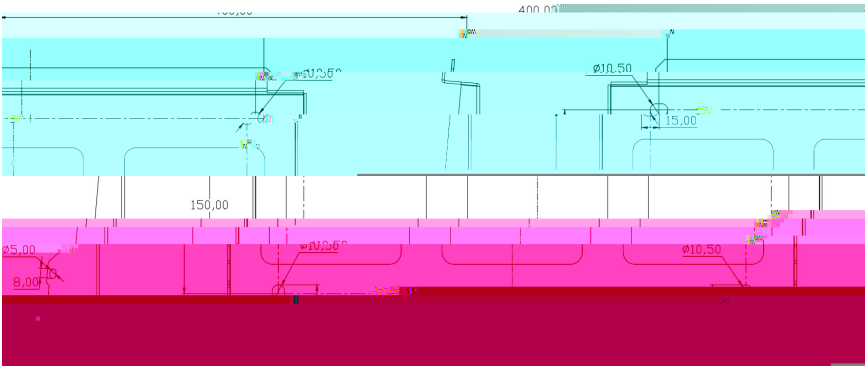

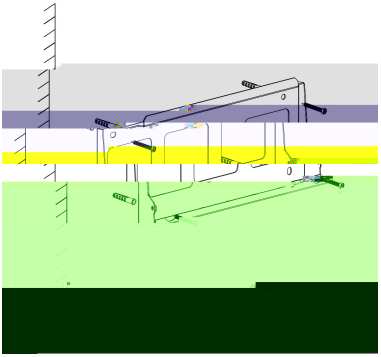

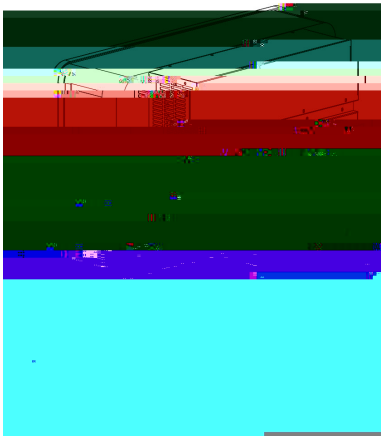

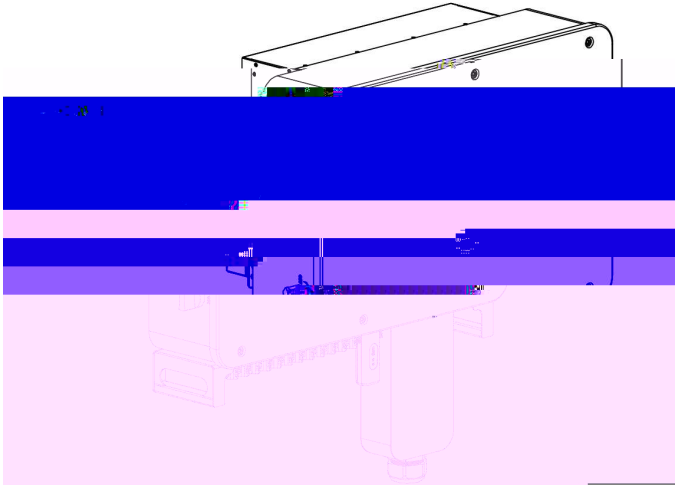

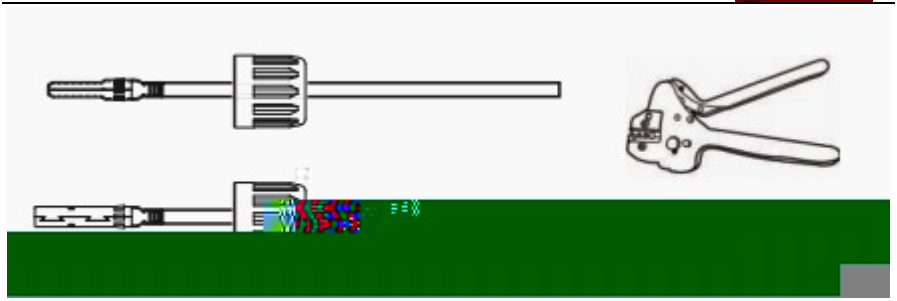

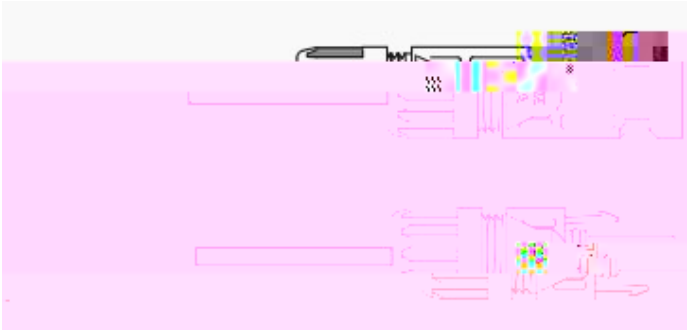

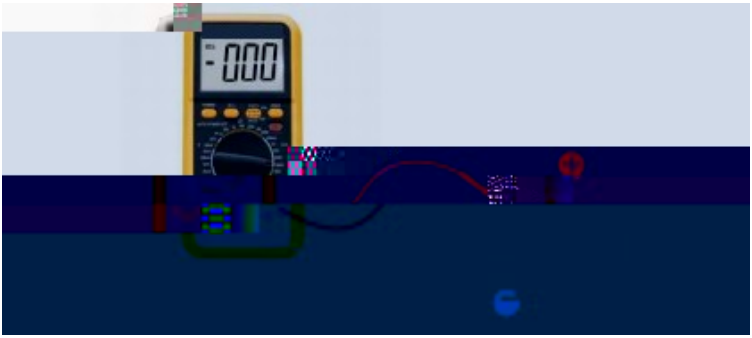

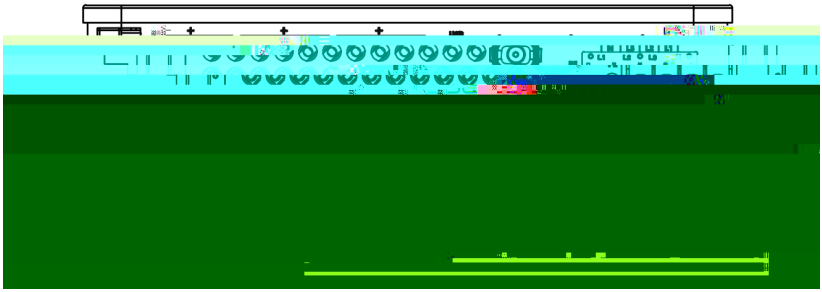

3.3

N
L
PE
L2
L1



3.5

重要:

对于并联的多个逆变器，所有逆变器应连接到同一接地点，以确保接地线零电位连接。

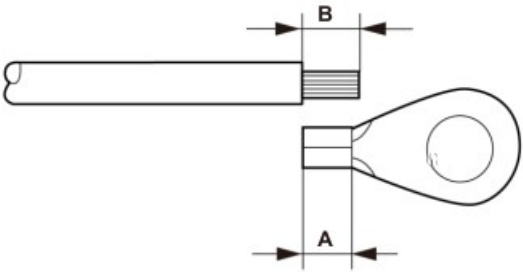

重要:

A（OT线缆端子压接区域）长2mm~3mm。

重要:

B（绝缘剥离长度）比

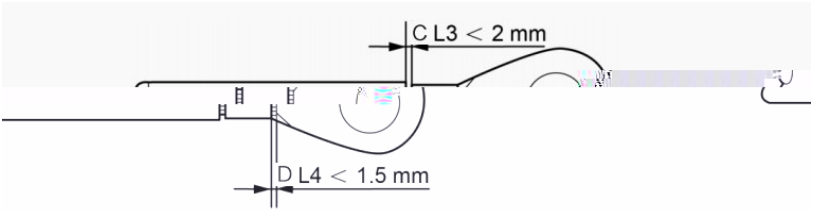

重要:
将端子压接到线缆后，检查连接以确保导体和压接到线缆上。

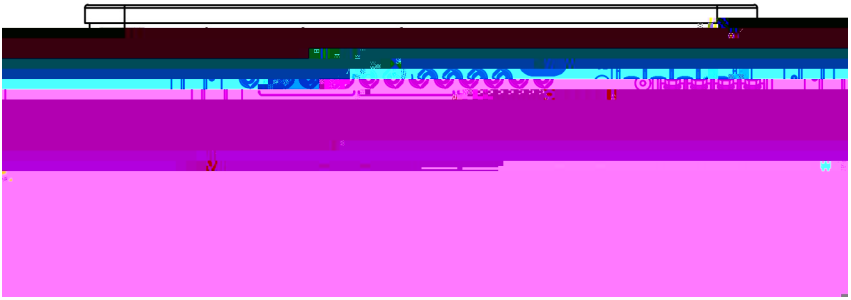

重要:

4

4.1

5

5.1

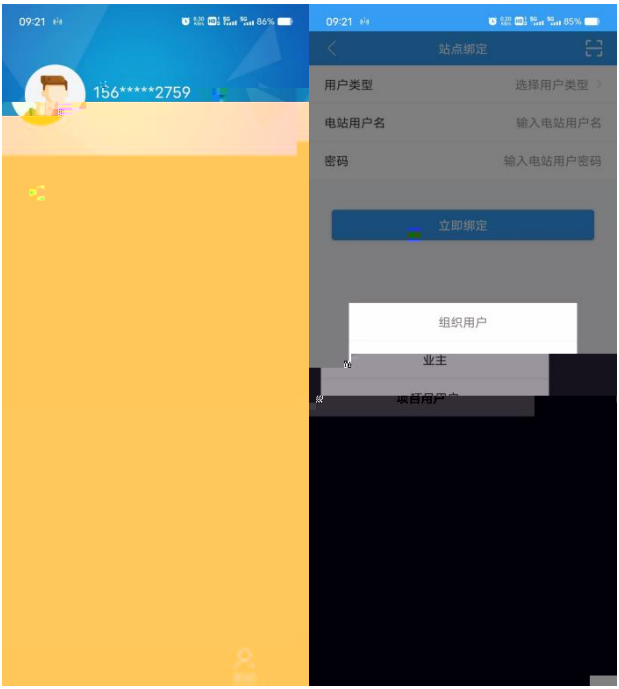
09:21
86%
156*****2759
09:21
85%
站点绑定
用户类型
选择用户类型
电站用户名
输入电站用户名
密码
输入电站用户密码
立即绑定
组织用户
业主

5.2

智慧光伏监控运维系统
智慧光伏监控运维系统

智慧光伏监控运维系统

7

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞